SIEMENS

QAA75…
QAA78…
AVS37…

74 319 0450 0
B2358X01

Οδηγίες λειτουργίας

Έχετε επιλέξει τον σωστό τρόπο λειτουργίας?

Πιέστε το πλήκτρο για να μεταβείτε σε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας συμβολίζετε με μπάρα κάτω από το αντίστοιχο σύμβολο .



Αυτόματη λειτουργία AUTO
Στην αυτόματη λειτουργία ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται σύμφωνα με το επιλεγμένο χρονοπρόγραμμα.

Συνεχόμενη λειτουργία ή
Στη συνεχόμενη λειτουργία η θερμοκρασία του χώρου παραμένει σταθερή σύμφωνα με την ανάλογη επιθυμητή τιμή.

Θέρμανση με επιθυμητή τιμή άνεσης
Θέρμανση με μειωμένη επιθυμητή τιμή

Προστασία
Στη λειτουργία προστασίας, η θέρμανση είναι κλειστή, αλλά παρέχεται προστασία έναντι παγετού (θερμοκρασία αντιπαγετικής προστασίας)

Λειτουργία Ψύξης
Η λειτουργία ψύξης ελέγχει την θερμοκρασία του χώρου σύμφωνα με τον επιλεχθέν τρόπο λειτουργίας.



προαιρετικό

Λειτουργία Z.N.X.
Το Z.N.X. θερμαίνεται σύμφωνα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.



Αισθάνεστε υπερβολική ζέστη ή κρύο?

Ρυθμίσεις:

1. Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης . Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο λειτουργίας OK.
2. Για μειωμένη επιθυμητή θερμοκρασία, πιέστε OK, επιλέξτε την σελίδα λειτουργίας Κύκλωμα θέρμανσης "**Heating circuit**" και ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή της μειωμένης θερμοκρασίας "**Reduced setpoint**".



Σημείωση: Κάθε φορά που κάνετε επαναρύθμιση, πρέπει να περιμένετε για τουλάχιστον δύο ώρες ώστε να ισορροπήσει το σύστημα.

Σκοπεύετε να φύγετε από τον χώρο?

Εάν σκοπεύετε να απομακρυνθείτε από τον χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο απουσίας ώστε να μειώσετε την θερμοκρασία. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείτε ενέργεια.
Όταν επιστρέψετε, πιέστε πάλι το πλήκτρο απουσίας για να επαναφέρετε το χώρο σε θερμοκρασία άνεσης.



Θέρμανση με επιθυμητή τιμή άνεσης
Θέρμανση με μειωμένη επιθυμητή τιμή

- Το πλήκτρο απουσίας είναι ενεργό μόνο στη αυτόματη λειτουργία
- Η συγκεκριμένη αλλαγή είναι ενεργή έως την επόμενη αλλαγή λειτουργίας από το χρονοπρόγραμμα.

Θέλετε να λάβετε πληροφορίες?

1. Το πλήκτρο πληροφοριών χρησιμοποιείται για να λάβετε πληροφορίες.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στην οθόνη εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω σύμβολα:



Μήνυμα σφάλματος.
Εάν αυτό το σύμβολο εμφανιστεί, υπάρχει πρόβλημα στην εγκατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, πιέστε το πλήκτρο για επιπλέον πληροφορίες.

Συντήρηση
Εάν αυτό το σύμβολο εμφανιστεί, το σύστημα θέρμανσης χρειάζεται συντήρηση ή επισκευή, ή το σύστημα άλλαξε σε κάποια ειδική λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, πιέστε το πλήκτρο για επιπλέον πληροφορίες.

SIEMENS

Γνωρίζετε τη σημασία των παρακάτω συμβόλων?

☼	Θέρμανση ενεργή: θερμοκρασία άνεσης. Παρουσία στον χώρο	**INFO**	Επίπεδο πληροφοριών ενεργό	⌛	Επεξεργασία σε εξέλιξη – παρακαλώ περιμένετε		Λειτουργία διακοπών ενεργή
☾	Θέρμανση ενεργή: Μειωμένη θερμοκρασία εξοικονόμησης ενέργειας ή σύντομης απουσίας (< 24 h)	**PROG**	Επίπεδο προγραμματισμού ενεργό		Αλλάξτε μπαταρίες	1 2	Αναφορά στο σύστημα θέρμανσης (1 ή 2)
⌂	Θέρμανση ανενεργή: Θερμοκρασία αντιπαγετικής προστασίας. Απουσία από τον χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα (> 24h).	**ECO**	Θέρμανση προσωρινά ανενεργή	🔥	Καυστήρας ενεργός (μόνο για καυστήρες πετρελαίου ή αερίου)		

Επιθυμείτε να κάνετε επιπλέον ρυθμίσεις?

Επιπρόσθετες ρυθμίσεις που δεν γίνονται άμεσα με τα πλήκτρα, γίνονται στο επίπεδο ρυθμίσεων. Η διαδικασία των βασικών ρυθμίσεων φαίνεται παρακάτω. Πιέζοντας το πλήκτρο ESC, πηγαίνετε πίσω ένα βήμα κάθε φορά.



Οι επόμενες ρυθμίσεις είναι δυνατές:

Σελίδα λειτουργίας	Γραμμή λειτουργίας
Time of day and date Ώρα & Ημερομηνία	**Hours / minutes** Ώρα/λεπτά **Month, day** Μήνας, ημέρα **Year** Έτος
Operator unit Μονάδα χειρισμού	**Language** Γλώσσα
Time program Χρονοπρόγραμμα	**Preselected period** Προεπιλεγμένη περίοδο **1st phase on / off** 1η περίοδο on / off **2nd phase on / off** 2η περίοδο on / off **3rd phase on / off** 3η περίοδο on / off **Standard values** Εγοστασιακές ρυθμίσεις
Holidays heating circuits 1,2,P Περίοδος διακοπών για κυκλώματα θέρμανσης 1,2,P	**Start** Έναρξη **End** Λήξη **Operating level** Επίπεδο λειτουργίας
Heating circuits 1,2,P Κυκλώματα θέρμανσης 1,2,P	**Comfort setpoint** Επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης **Reduced setpoint** Επιθυμητή θερμοκρασία απουσίας ή εξοικονόμησης **Frost protection setpoint** Επιθυμητή θερμοκρασία αντιπαγετικής προστασίας **Heating curve slope** Κλήση καμπύλης θέρμανσης **Summer/winter heating limit** Θέρος /Χειμώνας όριο θερμοκρασίας
DHW Z.N.X.	**Nominal setpoint** Επιθυμητή τιμή θερμοκρασία
Maintenance / service **Συντήρηση**	…

Σημείωση: Στην οθόνη εμφανίζονται οι φράσεις με τα έντονα γράμματα. Ανάλογα με τον τύπο του ελεγκτή, ο πίνακας μπορεί να παρουσιάζει διαφορές.

Είναι το Z.N.X. πολύ ζεστό ή κρύο?

Προσοχή! Εάν το Z.N.X. είναι πολύ ζεστό:

- *Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων!*
- *Το σύστημα λειτουργεί ενεργοβόρα!*

Ρύθμιση:
Επιλέξτε την σελίδα λειτουργίας Z.N.X. "**DHW**" και ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή "**Nominal setpoint**" στο επιθυμητό επίπεδο.

Θέλετε να διορθώσετε την ώρα ή την ημερομηνία?

Σημείωση: Η αλλαγή μεταξύ χειμερινής και θερινής ώρας γίνεται αυτόματα!

Ρύθμιση:
Για να είστε σίγουροι πως η θέρμανση σας λειτουργεί σωστά, η ώρα και η ημερομηνία πρέπει να είναι ρυθμισμένα σωστά. Επιλέξτε τη σελίδα λειτουργίας "**Time of day and date**" και μετά ρυθμίστε την αντίστοιχη γραμμή λειτουργίας.

Σκοπεύετε να πάτε διακοπές?

Μπορείτε να ρυθμίσετε την περίοδο απουσίας σας. Στην αρχή της περιόδου διακοπών , η μονάδα θα λειτουργεί σύμφωνα με το επιλεγμένο επίπεδο λειτουργίας και θα επανέλθει στην κανονική λειτουργία με το πέρας της περιόδου διακοπών.

- Η λειτουργία Διακοπών είναι δυνατή μόνο στην αυτόματη λειτουργία.

Ρύθμιση:
Επιλέξτε την σελίδα λειτουργίας Διακοπές "**Holidays**" και ρυθμίστε έναρξη "**Start**", Λήξη "**End**" καθώς και το επιθυμητό επίπεδο λειτουργίας "**Operating level**".

Επιθυμήτε να αλλάξετε την γλώσσα της οθόνης?

Ρύθμιση:
Επιλέξτε την σελίδα λειτουργίας Μονάδα χειρισμού "**Operator unit**" και μετά Γλώσσα "**Language**" για την οθόνη.

QAA75…/QAA78…

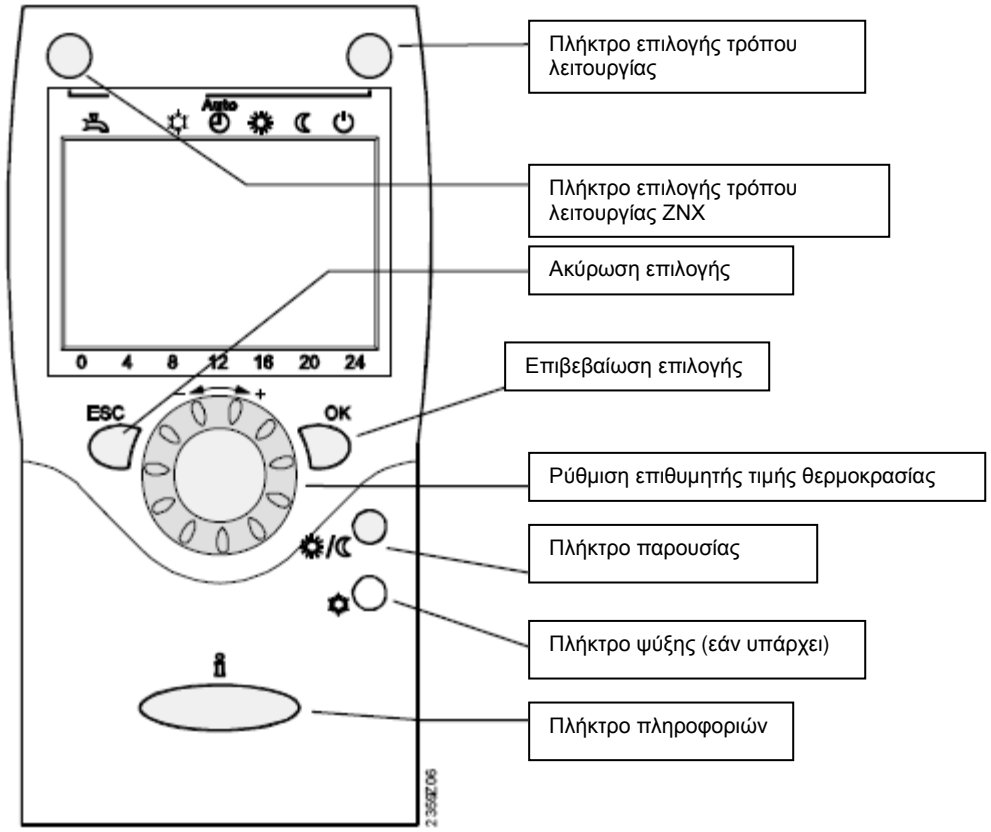

SIEMENS

AVS37…

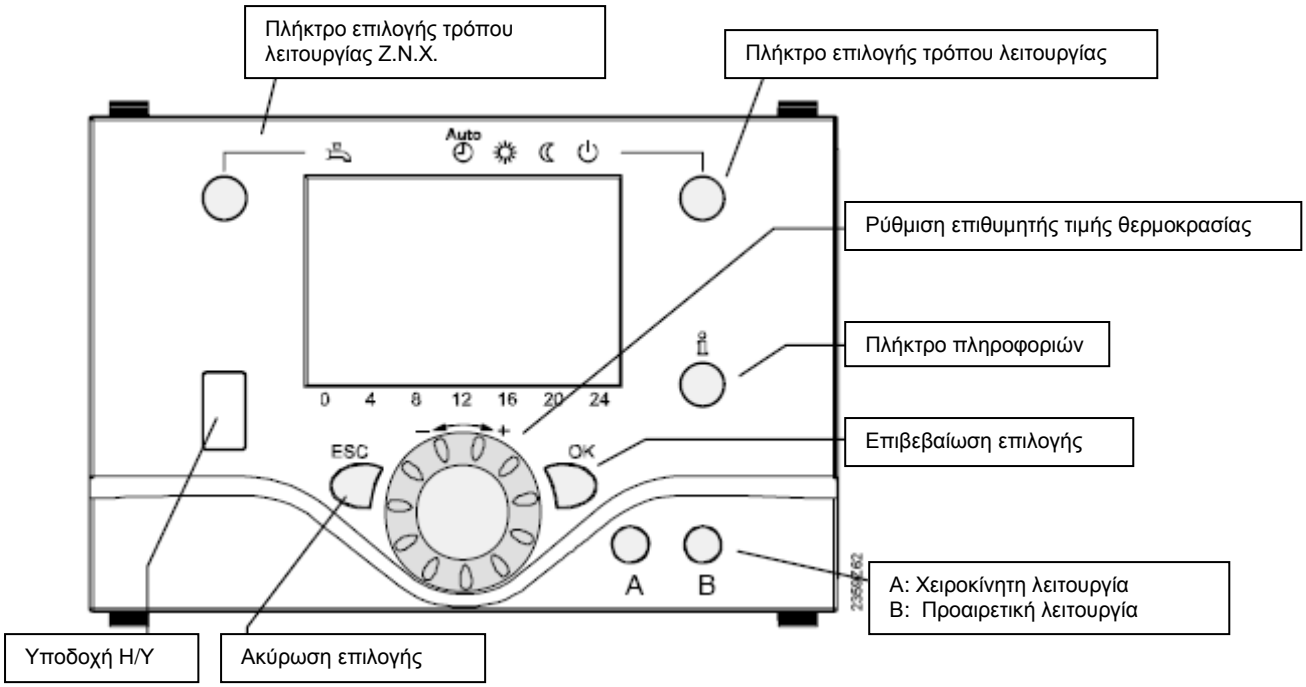

Γνωρίζετε τα παρακάτω για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας?

- *Κατά την διάρκεια της ημέρας, μην επιτρέπετε στη θερμοκρασία του χώρου να υπερβεί τους 21 °C*
- *Ο αερισμός των χώρων να γίνεται για σύντομα χρονικά διαστήματα με όλα τα παράθυρα πλήρως ανοικτά*
- *Σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται ρυθμίστε τις θερμοστατικές κεφαλές στην αντιπαγετική προστασία.*
- *Σιγουρευτείτε πως δεν υπάρχουν κουρτίνες, έπιπλα κλπ μπροστά από τα θερμαντικά σώματα.*
- *Μην επιλέγετε υψηλές θερμοκρασίες Z.N.X. (>50 °C) εκτός και εάν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Η αντιβακτηριδιακή προστασία είναι εξασφαλισμένη. Λειτουργείτε το Z.N.X. σύμφωνα με τις ανάγκες σας, βάση χρονοπρογράμματος..*

Σημείωση: Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στα αναλυτικό έντυπο του συστήματος θερμανσής σας.